




**e-SV-W**

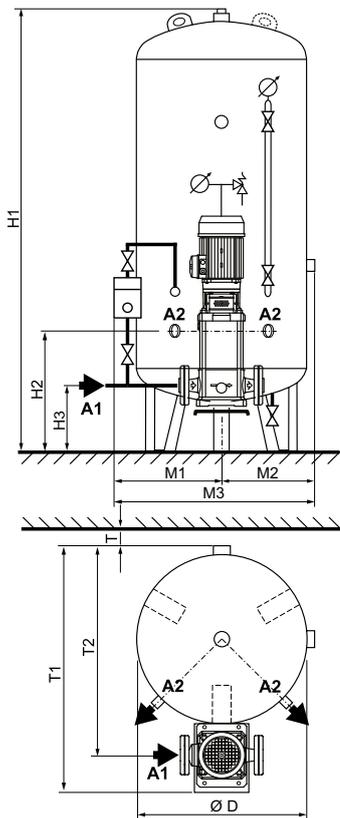

**e-SV-W:**

- Druckwasserautomat mit mehrstufiger vertikaler Kreiselpumpe Baureihe e-SV und Druckwindkessel

Gloor-Druckwasserautomaten															
Typ	Code	Kessel [l]	Motorl. [kW]	Ø D	Abmessungen [mm]								["]		
					H1	H2	H3	T	T1	T2	M1	M2	M3	A1	A2
<b>e-SV-W</b>															
3SV09T011T-100W-verz	40016-1	100	1.1	400	1075	345	315	100	610	503	320	380	628	G1	G1
3SV09T011T-100W-INOX	40016-2	100	1.1	400	1091	372	323	100	610	503	320	380	628	G1	G1
3SV09T011T-200W-verz	40017-1	200	1.1	480	1459	360	285	100	690	583	340	420	760	G1	G1
3SV09T011T-200W-INOX	40017-2	200	1.1	450	1479	365	285	100	660	553	325	405	730	G1	G1
3SV09T011T-300W-verz	40018-1	300	1.1	550	1540	425	265	100	760	653	355	455	810	G1	G1¼
3SV09T011T-300W-INOX	40018-2	300	1.1	550	1574	445	273	100	760	653	355	455	810	G1	G1¼
3SV09T011T-500W-verz	40019-1	500	1.1	650	1830	465	365	100	860	756	365	505	870	G1	G1¼
3SV09T011T-500W-INOX	40019-2	500	1.1	650	1867	462	265	100	860	756	365	505	870	G1	G1¼
5SV09T015T-200W-verz	40020-1	200	1.5	480	1459	360	285	100	690	586	340	420	760	G1¼	G1
5SV09T015T-200W-INOX	40020-2	200	1.5	450	1479	365	285	100	660	565	325	405	730	G1¼	G1
5SV09T015T-300W-verz	40021-1	300	1.5	550	1540	425	265	100	760	656	355	455	810	G1¼	G1¼
5SV09T015T-300W-INOX	40021-2	300	1.5	550	1574	445	273	100	760	656	355	455	810	G1¼	G1¼
5SV09T015T-500W-verz	40022-1	500	1.5	650	1830	456	365	100	860	756	365	505	870	G1¼	G1¼
5SV09T015T-500W-INOX	40022-2	500	1.5	650	1867	462	265	100	860	756	365	505	870	G1¼	G1¼
10SV06T022T-300W-verz	40024-1	300	2.2	550	1540	425	285	100	760	656	355	455	810	G2	G1¼
10SV06T022T-300W-INOX	40024-2	300	2.2	550	1574	445	273	100	760	656	355	455	810	G2	G1¼
10SV06T022T-500W-verz	40025-1	500	2.2	650	1830	456	373	100	860	756	365	505	870	G2	G1¼
10SV06T022T-500W-INOX	40025-2	500	2.2	650	1867	462	270	100	860	756	365	505	870	G2	G1¼

Technische Änderungen und Abmessungen vorbehalten. Andere Leistungen auf Anfrage.


# e-SV-W

## Gloor-Druckwasserautomaten mit vertikaler Kreiselpumpe und Druckwindkessel


### Legende:

- ① Schlamm sack periodisch abschlämmen
- ② Saugleitung stetig ansteigend (ohne Durchhänger) verlegen.  
Die mögliche Saughöhe ist abhängig von:
  - Höhendifferenz Reservoir-Pumpe, Höhenlage über Meer,
  - Druckverlust in Leitung, Haltedruckhöhe (NPSH) der Pumpe.
  - Die Summe der Einflüsse darf 8 mWS nicht überschreiten.
- ③ Zulauf-, resp. Ausschaltdruck an der Pumpe darf 6 bar niemals überschreiten. (Anlagen für höheren Druck auf Anfrage)
- ④ Mögliche Notverbindung bei ausreichenden Druckverhältnissen.
- ⑤ Wasserstandsüberwachung und Trockenlaufschutz siehe Seite 5.


### Saugbetrieb

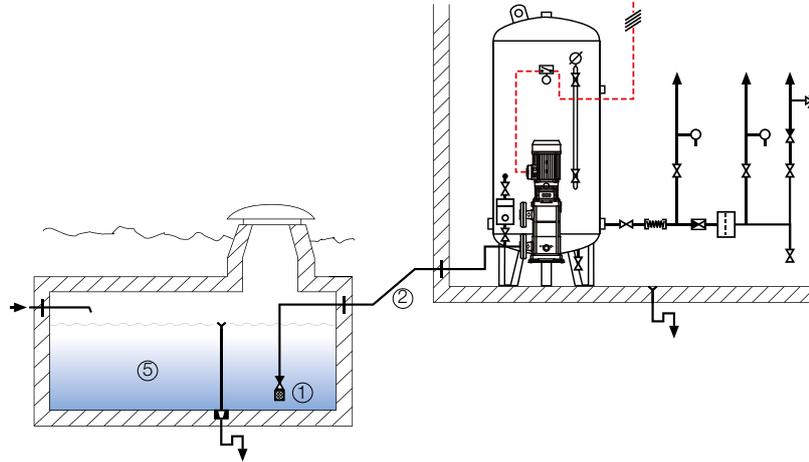

### Zulaufbetrieb

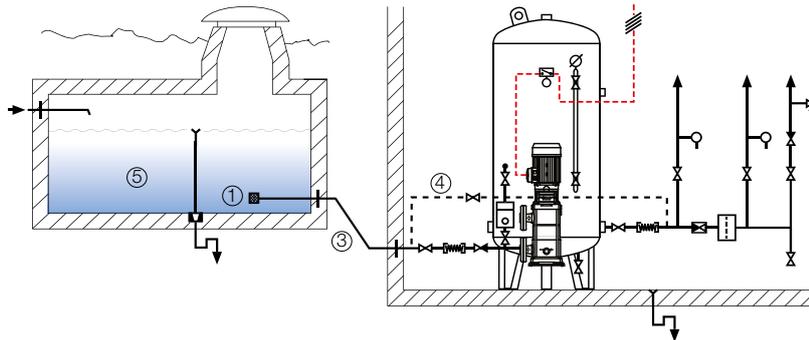

### Mit Vorlaufbehälter

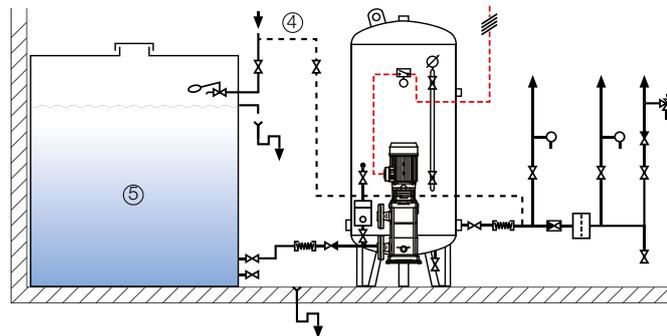

### Symbolerklärung


Rückschlagventil (Rückflussverhinderer)	Seiher (Ansaugventil)	Absperrorgan	Druckmesser (Manometer)	Belüftungsgerät (Windkessel / Belüftungsautomatik)	Belüftungsventil
Schwimmerventil	Panzerschlauch	Druckschalter	Motor	Sicherheitsventil	Filter (Schmutzfänger)
Trichter	Auslaufventil	Druckreduzierventil	Dichtflansch	Ablaufventil	El. Zuleitung 3 x 400V 50 Hz ab Haupttableau Sicherungen auf Haupttableau

## Zubehör zu GLOOR-Druckwasserautomat

### Legende:

- ① Pumpe freigegeben
- ② Pumpe gesperrt
- ③ Schwimmerschalter mit Kabel (hängend=Pumpe gesperrt)
- ④ Kabelbinder
- ⑤ Gewicht

## Druckwindkessel

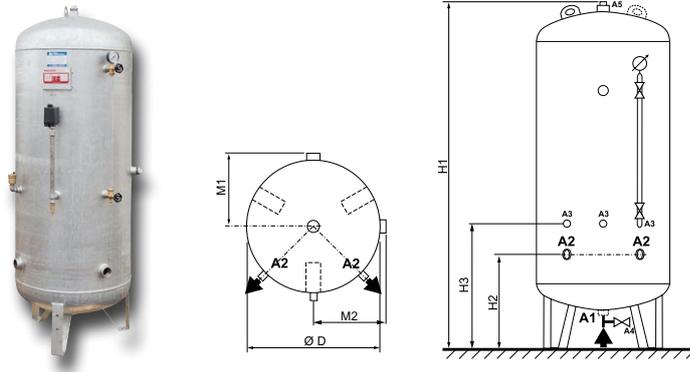

### Druckwindkessel (Stahl im Vollbad verzinkt, Betriebsdruck max. 6.0 bar)


Druckwindkessel			Abmessungen [mm]								["]				
Typ	Code	Kessel [l]	Ø D	H1	H2	H3	M1	M2	A1	A2	A3	A4	A5		
100W	G3052171990001	100	400	1075	350	495	240	240	1¼	1	½	½	1¼		
200W	G3052171990002	200	450	1440	355	660	280	280	1¼	1	½	½	1¼		
300W	G3052171990003	300	550	1550	435	725	315	315	1¼	1¼	½	½	1¼		
500W	G3052171990004	500	650	1845	455	856	365	365	1¼	1½	½	½	1¼		

### Druckwindkessel (Edelstahl 1.4301, Betriebsdruck max. 6.0 bar)

Druckwindkessel			Abmessungen [mm]								["]				
Typ	Code	Kessel [l]	Ø D	H1	H2	H3	M1	M2	A1	A2	A3	A4	A5		
100W	G3051052010001	100	400	1091	372	522	240	240	1¼	1	½	½	1¼		
200W	G3051052010002	200	450	1479	365	665	280	280	1¼	1	½	½	1¼		
300W	G3051052010003	300	550	1574	445	745	315	315	1¼	1¼	½	½	1¼		
500W	G3051052010004	500	650	1867	462	862	365	365	1¼	1½	½	½	1¼		

Technische Änderungen und Abmessungen vorbehalten. Andere Größen auf Anfrage.

## Membranbehälter

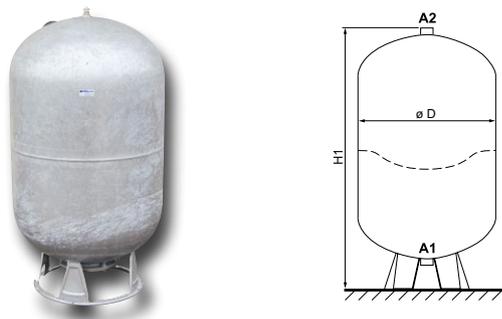


### Membranbehälter (Stahl im Vollbad verzinkt, Betriebsdruck max. 10.0 bar)

Membranbehälter			Abmessungen [mm]				["]	
Typ	Code	Kessel [l]	H1	D	A1	A2		
60M	GA072L35	60	750	400	1	¾		
100M	GA072L38	100	805	500	1	¾		
150M	GA072L43	150	1030	500	1¼	¾		
200M	GA072L47	200	1065	600	1¼	¾		
300M	GA072L51	300	1270	650	1¼	¾		
500M	GA072L55	500	1420	775	1¼	¾		

Technische Änderungen und Abmessungen vorbehalten. Andere Größen auf Anfrage.  
Hinweise: Bei langer Lagerzeit und/oder Ausserbetriebnahme, ist der Vorpressdruck auf 1.5 bar zu reduzieren. Der Anschluss A2 ist dicht mit Kappe / Stopfen verschlossen. Die der Lieferung beigelegten Unterlagen sind zu beachten und aufzubewahren.

## Wasserstandsüberwachung

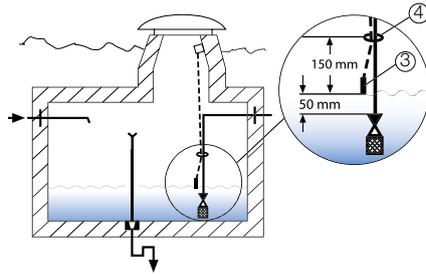


### Wasserstandsüberwachung (Befestigung mit Kabelbinder)

Typ WSU/WR Code 80070

Bestehend aus:

- 1 Steuerungskabel
- 1 Schwimmerschalter mit 5 m Kabel
- 3 Kabelbinder

## Wasserstandsüberwachung

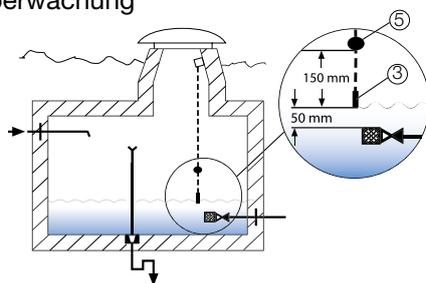



### Wasserstandsüberwachung (Kabel freihängend mit Gewicht)

Typ WSU/WR + H Code 80071

Bestehend aus:

- 1 Steuerungserweiterung
- 1 Schwimmerschalter leicht mit 5 m Kabel + Gewicht
- 1 Halter zu Wasserstandsregler, rostfrei
- 3 Kabelbinder

## Wasserstandsüberwachung



### Wasserstandsüberwachung (mit 3 Sonden)

Typ WSU/S Code 80072

Bestehend aus:

- 1 Steuerungserweiterung
- 3 elektronische Sonden mit je 10 m Kabel  
(oder Kabellänge nach Bedarf)
- 5 Kabelbinder (oder nach Bedarf)

## Minimal-Druck-Überwachung




### Minimal-Druck-Überwachung

Code 80098-1 & 80098-2

Wo aus baulichen Gründen die Installation einer Wasserstandsüberwachung mit Wasserstandsregler oder elektronischen Sonden nicht möglich oder sehr aufwändig ist, kann der Trockenlaufschutz über einen minimalen Druck sichergestellt werden. Sinkt der Druck ca. 1.5–2.5 bar unter den Einschaltdruck ab, wird die Pumpe über einen zweiten Druckschalter gesperrt. Nach manueller Störungsbehebung kann die Steuerung wieder auf «AUTO» gestellt werden.

## Vorlaufbehälter

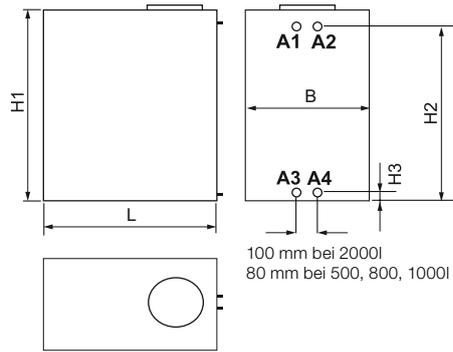


### Vorlaufbehälter für Trinkwasser

Vorlaufbehälter für Trinkwasser											
Typ	Code	Kessel [l]	Abmessungen [mm]					[°]			
			L	B	H1	H2	H3	A1	A2	A3	A4
VB500 o. S.	43600	500	840	700	1060	835	60	1	1	1	1
VB500 m. S ¾	43601	500	840	700	1060	835	60	¾	1	1	1
VB500 m. S1"	43602	500	840	700	1060	835	60	1	1	1	1
VB800 o. S.	43603	800	1290	670	1320	1075	60	1	1	1	1
VB800 m. S ¾	43604	800	1290	670	1320	1075	60	¾	1	1	1
VB800 m. S1"	43605	800	1290	670	1320	1075	60	1	1	1	1
VB1000 o. S.	43606	1000	1400	670	1420	1165	70	1	1	1	1
VB1000 m. S ¾	43607	1000	1400	670	1420	1165	70	¾	1	1	1
VB1000 m. S1"	43608	1000	1400	670	1420	1165	70	1	1	1	1
VB2000 o. S.	43609	2000	2050	695	1900	1660	90	1½	¾	1½	¾
VB2000 m. S ¾	43610	2000	2050	695	1900	1660	90	1½	¾	1½	¾
VB2000 m. S1"	43611	2000	2050	695	1900	1660	90	1½	1	1½	1

Vorlaufbehälter für Trinkwasser aus PE-Kunststoff. Zum Beispiel zur Aufstellung auf plane Unterlage.  
Auf Anfrage liefern wir auch spezielle Behälter.

#### Legende

o. S.: ohne Schwimmventil  
m. S ¾: mit Schwimmventil G ¾"  
m. S1": mit Schwimmventil G 1"

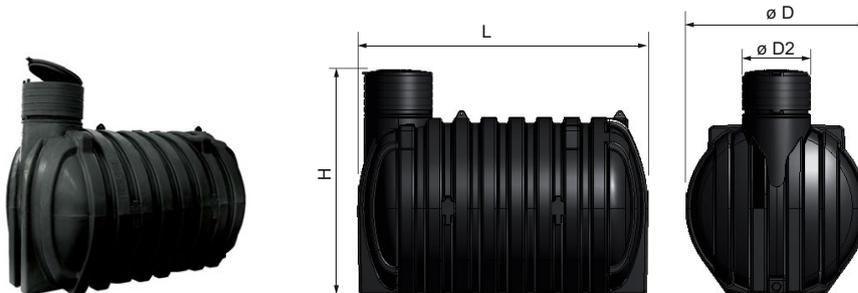

### Vorlaufbehälter für Erdeinbau

Vorlaufbehälter für Erdeinbau						
Typ	Code	Kessel [l]	Abmessungen [mm]			
			Ø D	Ø D2	H	L
CU-3000	EG1720551	3000	1585	500	1850	1920
CU-5000	EG1720557	5000	1850	500	2150	2380
CU-10000	EG1720563	10000	2130	700	2140	3410

Vorlaufbehälter für Erdeinbau. Auf Anfrage liefern wir auch spezielle Behälter.

## Gloor Pumpenbau AG

Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten professionell mit Wasserpumpen und Druckwasserautomaten. Aus Baugruppen und Komponenten renommierter Hersteller stellen wir bei uns vollständige Anlagen für die verschiedensten Anwendungsbereiche her.

Unsere Druckwasserautomaten kommen zur Anwendung, wenn kein, ein ungenügender oder zu schwacher Versorgungsdruck vorliegt.

Durch unsere fachmännische Anpassung sind sie für Trink-, Grund-, Regen-, Brauch- und aufbereitetes Wasser geeignet.

Gloor Druckwasserautomaten werden grundsätzlich für eine lange, störungsfreie Nutzung, bei praktisch wartungsfreiem Betrieb, ausgelegt.

Die umfassende Produktpalette mit vielen Leistungsabstufungen ermöglicht es für alle Objektvarianten optimale und wirtschaftliche Lösungen zu finden.

Wir führen ein grosses, auf die Produkte abgestimmtes Zubehörprogramm, z.B. Pumpensteuerungen, Überwachungssteuerungen, Funktionswichtige Armaturen, Vorlaufbehälter, Tanks für die Erdverlegung, usw.

Der erfahrene Gloor-Kundendienst steht Ihnen jederzeit bei Störungen oder für Wartungsarbeiten zur Verfügung.

---

## Hauptsitz

### Gloor Pumpenbau AG

Thunstrasse 25  
CH-3113 Rubigen  
Telefon +41 (0) 31 721 52 24  
Telefax +41 (0) 31 721 54 34  
info@gloor-pumpen.ch  
www.gloor-pumpen.ch

## Filiale Mittelland

### Gloor Pumpenbau AG

Industriestrasse 25  
CH-5036 Oberentfelden  
Telefon +41 (0)62 552 02 08  
info@gloor-pumpen.ch  
www.gloor-pumpen.ch

## Filiale Westschweiz

### Gloor Pumpenbau SA

Rue du Collège 3  
Case postale  
CH-1410 Thierrens  
Téléphone +41 (0)21 905 10 80  
info@gloor-pompes.ch  
www.gloor-pompes.ch

